



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.422/0001-06

Av. XV de Novembro, 160, Centro – CEP: 85570-000 – Fone: 46 3533-8300
www.saojoao.pr.gov.br - e-mail: prefeitura@saojoao.pr.gov.br

Ofício nº 119/2022

São João, 17 de outubro de 2022.

Ilmo. Senhor

Selço de Oliveira

MD. Presidente da Câmara de Vereadores

São João-PR

Ref.: Resposta aos Requerimentos 11, de Autoria da vereadora Quitéria Tassiane Von Frühauf Machado e 12, de Autoria dos Vereadores Selço de Oliveira e Jocimar Pereira de Souza.

Senhor Presidente,

Em atenção ao solicitado nos Requerimentos em epígrafe, segue as informações:

1. Requerimento de Informação nº 11, de 2022: o Município de São João, contratou a empresa Perfuribel Poços Artesianos para efetuar teste de vazão (24h) para avaliar a possibilidade de utilização do poço, onde neste caso, o poço apresentou vazão nula no teste, sendo inviável a sua utilização para abastecimento do Distrito, conforme partes do Laudo em anexo. O motivo principal pela falta de água são os vândalos que danificam o sistema, que são recorrentes no Distrito de Vila Paraíso.

2. Requerimento de Informação nº 12, de 2022: Os gastos com das Festividades do Município (Fogueira), do ano de 2022, estão disponíveis no Portal da Transparência do Município, através dos acessos:

<http://saojoaopr.equiplano.com.br:7474/transparencia/contratos/listaContratos>

- preencher os campos:

Entidade: **Município de São João**

Exercício: **2022**

Objeto: **Fogueira**

<http://saojoaopr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes/listaLicitacoes>





MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.422/0001-06

Av. XV de Novembro, 160, Centro – CEP: 85570-000 – Fone: 46 3533-8300

www.saojoao.pr.gov.br - e-mail: prefeitura@saojoao.pr.gov.br

- preencher os campos:

Entidade: **Município de São João**

Exercício: **2022**

Modalidade: **Processo de Inexigibilidade**

Os processos são os de números: 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

Em relação ao rateio, informamos que o Município não participa do rateio, pois os espaços que geram retorno financeiro são comercializados pela Associação Comercial – ACESJ e Paróquia São João Batista.

Atenciosamente,

CLOVIS MATEUS

CUCCOLOTTO:580

96078968

Assinado de forma digital por

CLOVIS MATEUS

CUCCOLOTTO:58096078968

Dados: 2022.10.17 16:52:28

-03'00'


CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO

Prefeito Municipal

I.ii. TESTE DE VAZÃO

O teste de vazão foi realizado pelos operadores da Perfuribel, com 7 horas de bombeamento, com uma bomba Vanbro de 4,50 HP. Verificou-se que a vazão do poço foi baixa, chegando em 0,00 m³/h, sendo assim, não deu-se continuidade no teste.

REBAIXAMENTO					RECUPERAÇÃO			
HORA	t (min)	ND (m)	Sw (m)	Q (m ³ /h)	t' (min)	NE (m)	Sw (m)	tb/t' + 1
10:01	01	249,11	19,11	4,80				
10:03	03	251,31	21,31	4,80				
10:05	05	253,52	23,52	4,80				
10:10	10	255,72	25,72	4,80				
10:15	15	257,93	27,93	4,80				
10:20	20	260,13	30,13	4,72				
10:25	25	262,34	32,34	4,70				
10:30	30	264,54	34,54	4,70				
10:40	40	266,75	36,75	4,50				
10:50	50	268,95	38,95	4,00				
11:00	60	271,16	41,16	4,00				
11:20	80	273,36	43,36	4,00				
11:40	100	275,57	45,57	4,00				
12:00	120	277,77	47,77	3,50				
12:30	150	279,98	49,98	2,20				
13:00	180	282,18	52,18	2,00				
14:00	240	284,39	54,39	1,50				
15:00	300	286,59	56,59	0,80				
15:30	360	288,80	58,80	0,40				
16:00	420	308,64	78,64	0,00				

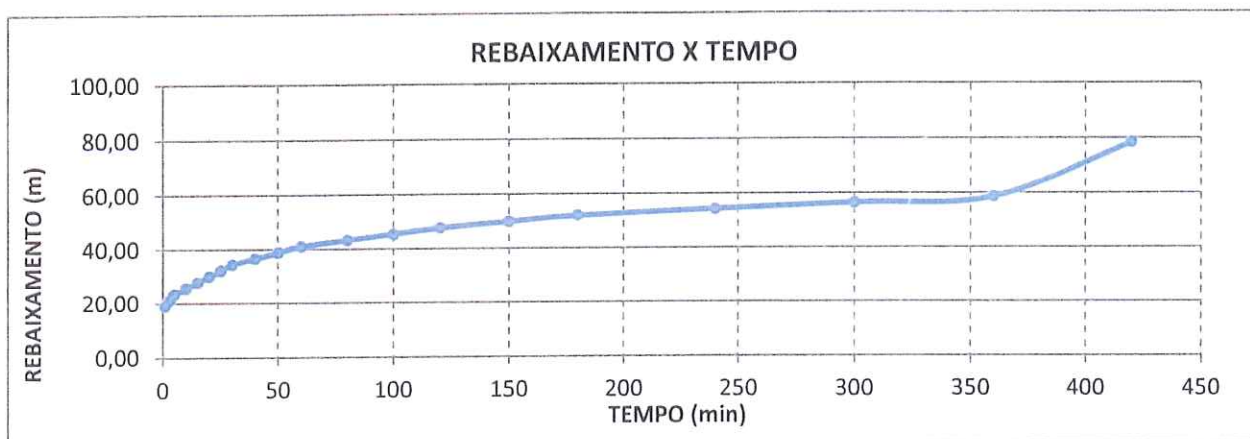


II. CONCLUSÃO

De acordo com os dados apresentados no teste de produção do poço tubular, observa-se que o mesmo atingiu a vazão final de 0,00 m³/h em 7 horas de teste.

O Geólogo Eduardo Gabriel de Pauli Baptista está à total disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas e/ou sugestões que se fizerem necessárias.

VAZÃO X TEMPO

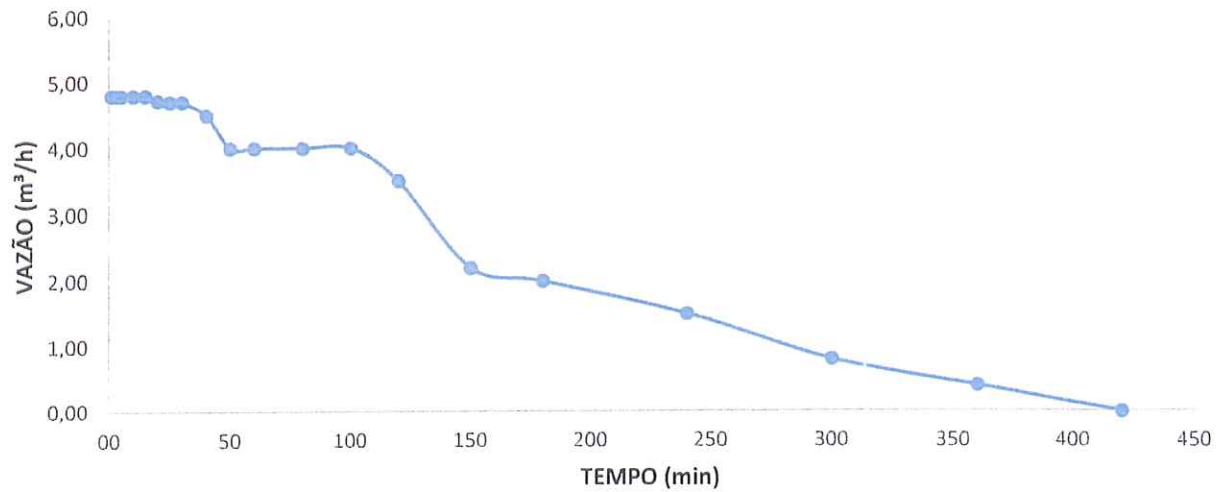

VAZÃO X NÍVEL DINÂMICO (ND)

